

**COMPOSITION D'UN DECLENCHEUR MANUEL**

MCP820 A425056 + SR2T A420235 + CPDM A420241

**OUTILS D'AIDE À LA MAINTENANCE**

850EMT A420409

I0B800 A420322


PR1DF A420174

Y17-12I W960013 X2

Y7-12 W960011 X2


AES Pour la partie asservissement  
Doit être dimensionnée en fonction du nombre et du type d'asservissement

ALIMENTATION AES OBLIGATOIRE 24V +/-

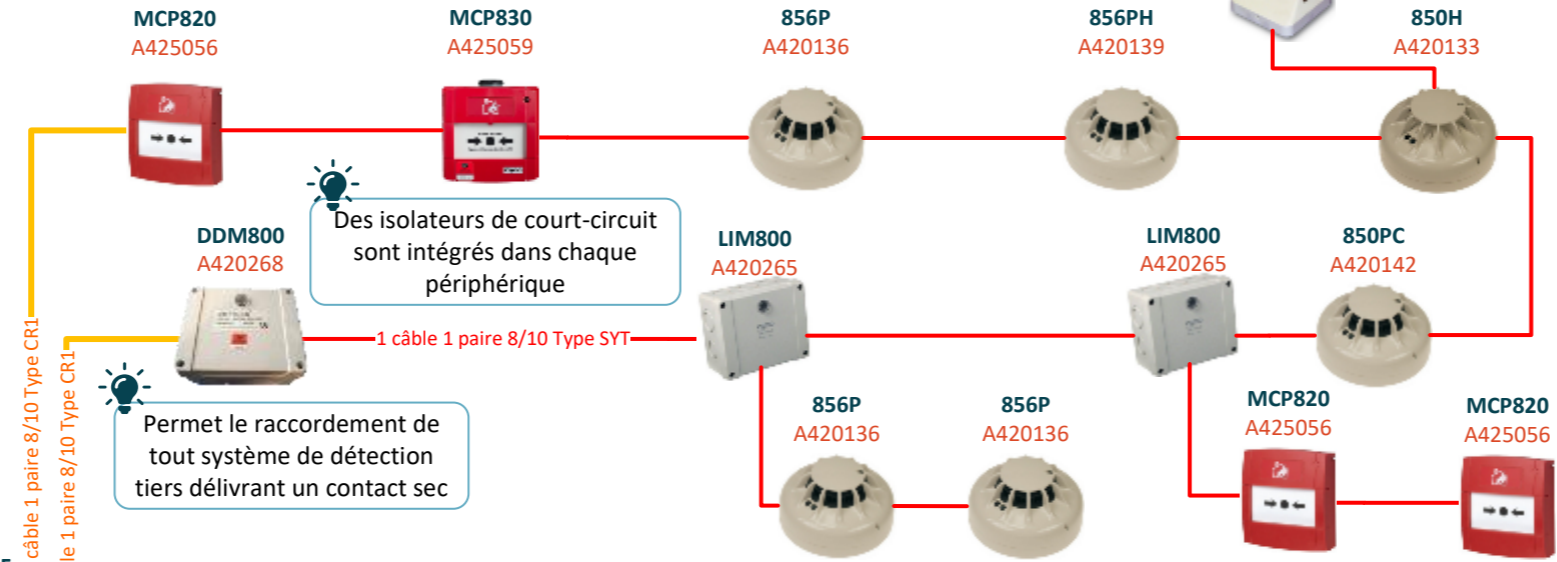


128 points max (DM ou DI)

Possibilité de faire une dérivation du bus sur le module LIM800

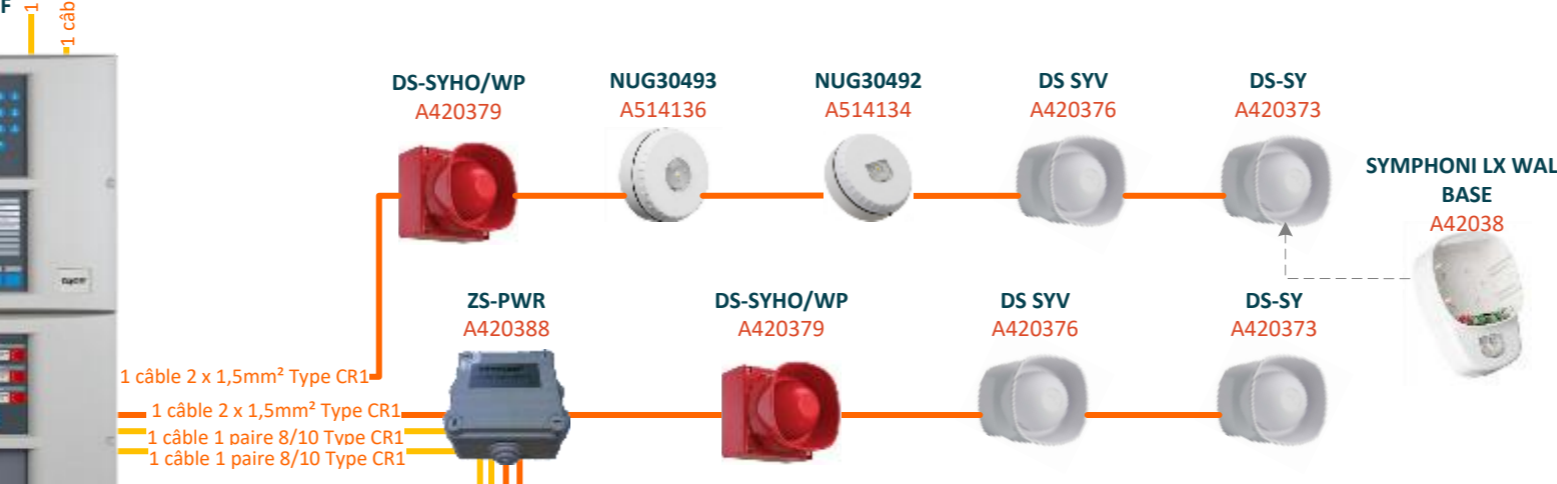

**Bilan de puissance ligne diffuseurs**

REFERENCE	24	48
DS-SYHO/WP	200mA	100mA
DS SYV	70mA	35mA
DS-SY	4mA	3mA
SYMPHONI LX WALL BASE	30mA	30mA
NUG30492	9-25mA	9-25mA
NUG30493	9-25mA	9-25mA

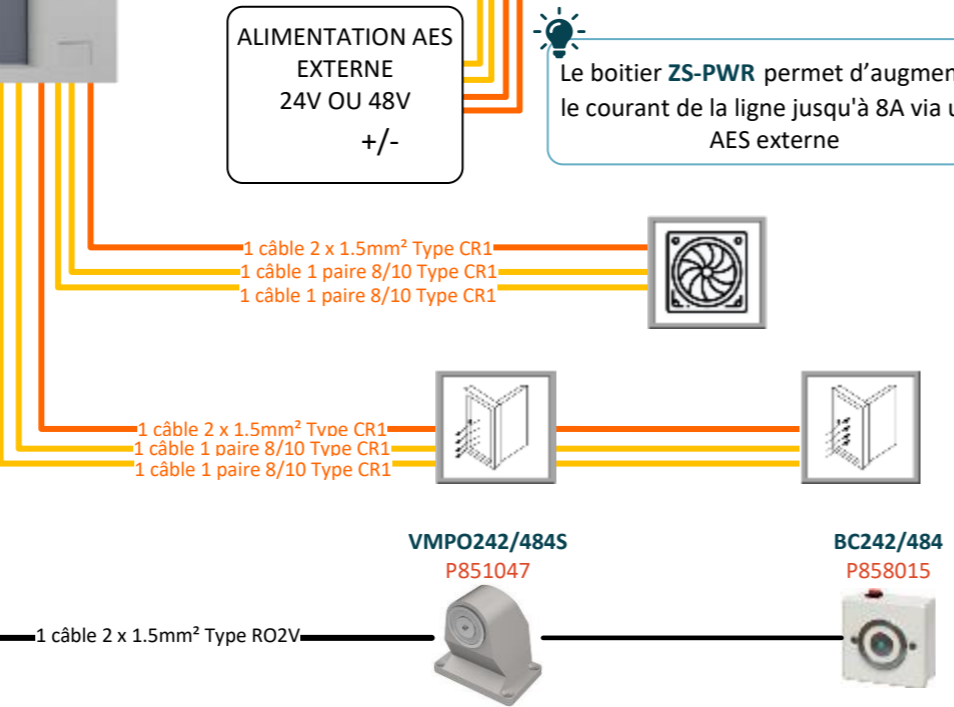

**CÂBLES**

- Câble Rouge type SYT 1 paire 8/10  
305901-W5 R841036
- Câble Orange type CR1 2x1.5mm<sup>2</sup>  
601215-W5 R841043
- Câble Orange type CR1 1 paire 8/10  
601901-C1 R841037

Max 1A ou 4 DAS par ligne