AES: NFS 61-940 CMSI: NFS 61-934

UGA: NFS 61-936

NFS 61-935

# KARA 8-UP FINSE



CMSI Type B conventionnel 256 points

# **EN CAS D'ALARME FEU**

La condition d'alarme feu est vérifiée si :


1- Le voyant rouge "FEU" est allumé en fixe



2- Le voyant rouge "ALARME" est allumé en fixe



3- Le buzzer de l'unité d'exploitation sonne de façon continue

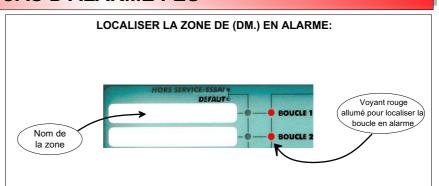

Acquitter le signal sonore interne

Appuyer sur la touche
"ARRET SIGNAUX SONORES"



## **EVACUATION GENERALE**

#### **PROCESSUS AUTOMATIQUE**



- Le processus automatique déclenche une temporisation de
   x min, avant le déclenchement de la commande automatique d'évacuation générale.
- Après la temporisation, les diffuseurs sonores sont commandés automatiquement pendant 5 min, sans possibilité de les interrompre.

#### **PROCESSUS MANUEL**

- Maintenez la touche COMMANDE EVACUATION GENERALE de l'UGA pendant 3 secondes.



- Les diffuseurs sonores émettent un signal sonore pendant 5 min, sans possibilité de les interrompre.

# Prévenir les services de secours:



### REARMEMENT DU SYSTEME

 -Vérifier que l'événement à l'origine de l'alarme feu a disparu, accéder au NIVEAU 2 et réarmer le tableau de détection incendie. Tapez le code d'accès niveau 2 sur les touches : **A - B - C** 



Le voyant jaune s'allume fixe

NIVEAU 2 NIVEAU 3

→ Appuyer sur la touche "REARMEMENT"

RÉARMEMENT

# **CONTACT MAINTENANCE**

#### En cas de derangement

Prévenir le service de maintenance:

