



## Déclencheur Manuel de Désenfumage Conventionnel



FINSECUR  
52 rue Paul LESCOP 92000 NANTERRE  
Tél : 01 41 37 91 91

EN54-11 Déclencheur Manuel  
Type A / Intérieur

Données techniques, voir document : 01.DEMCO.NT001



# NEMO C Désenfumage

01.DEMCO.NT004

rév.A0

## Caractéristiques :

Contact d'alarme (limite maximale)	30 Vcc / 0,5A (125Vca / 1A)
Tension de fonctionnement :	
Straps non coupés	de 7Vcc min. à 30Vcc max.
<b>1x Straps coupés</b>	de 7Vcc min. à <b>20Vcc max.</b> (tableau conventionnel 12V)
<b>2x Straps coupés</b>	de 7Vcc min. à 30Vcc max. (tableau conventionnel 24V)
Courant d'alarme nominal :	
1x Straps coupés	25mA +/-2mA sous 12V (tableau conventionnel 12V)
2x Straps coupés	25mA +/-2mA sous 24V (tableau conventionnel 24V)
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C
Indice de protection	IP44 / IK07
Couleur / matière	ABS rouge
Poids net / Poids avec emballage	107gr / 135gr
Dimensions	90 x 90 x 35 mm
Emballage individuel	


## Désignation

Clé de réarmement  
Volet de protection


## Code Article

ACCDM202  
ACCDM200

## Montage :

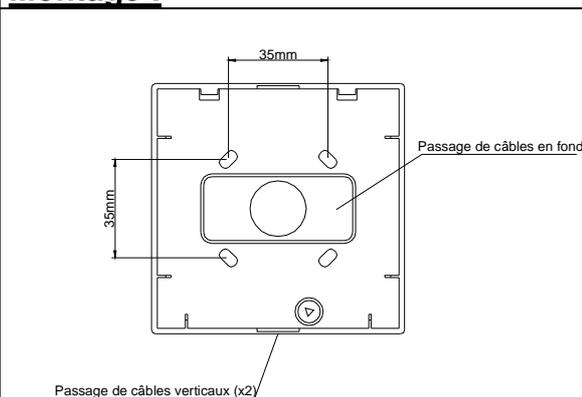


## Schéma interne :

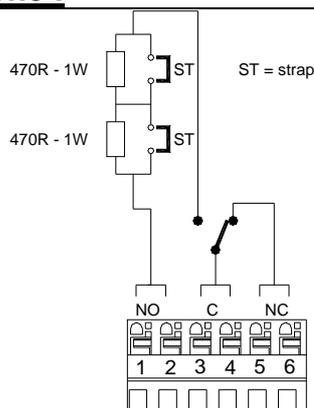

## Dispositif de Simulation de désenfumage :

Le déclencheur manuel conventionnel de désenfumage est équipé d'une position Test.  
Insérer le téton de la clé de réarmement dans le trou en face avant (au dessus de la partie déformable).  
Vérifier le passage en position Alarme sur la face avant du déclencheur, puis sur le système où il est raccordé.  
Puis, réarmer le déclencheur manuel en tournant la clé dans le sens indiqué par la flèche jusqu'à la mise en position de veille. Tourner alors en sens inverse pour retirer la clé.

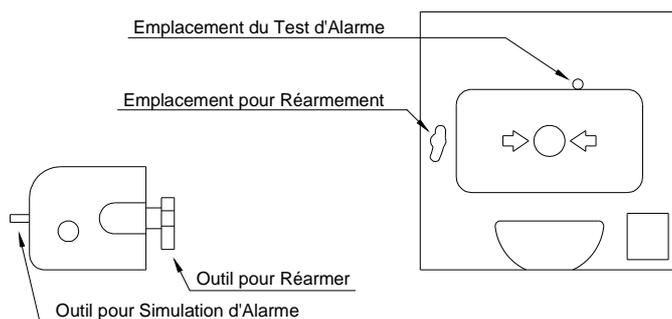

Détail de la clé de réarmement

Vue de face du déclencheur manuel




# NEMO C Désenfumage

01.DEMCO.NT004

rév.A0

## Raccordements du Déclencheur Manuel NEMO C Désenfumage sur ligne surveillée :

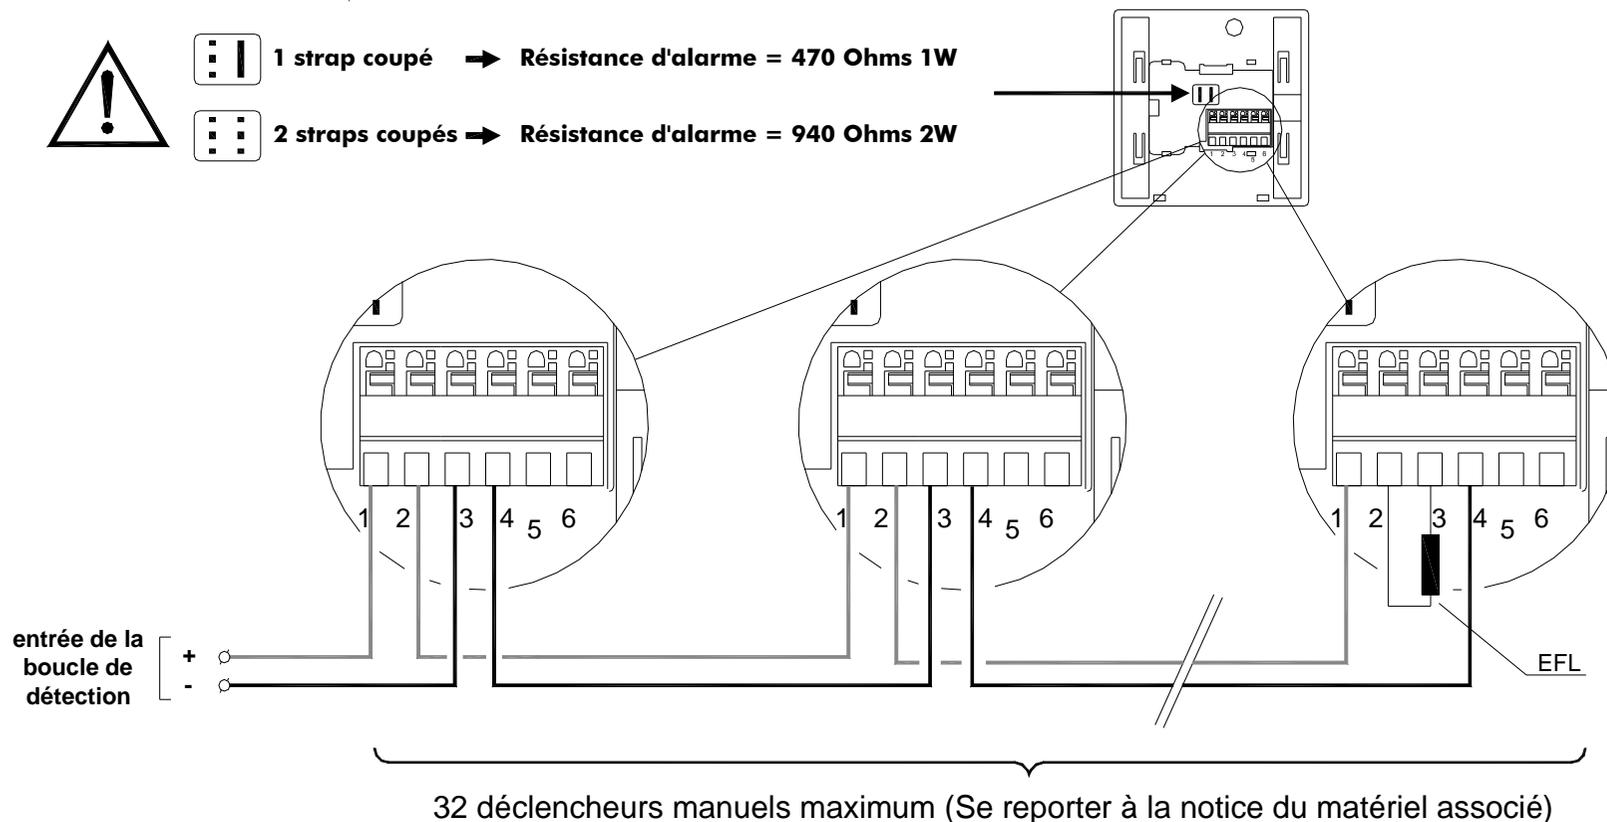

### Eléments externes

E.F.L. = Élément Fin de Ligne  
Type : Se reporter à la notice du produit associé.

Câble à utiliser pour le raccordement des D.M.

Diamètre 1 paire 8/10<sup>ème</sup> rigide  
Type C2 (non propagateur de flamme)




# NEMO C Désenfumage

01.DEMCO.NT004

rév.A0

## Raccordement du Déclencheur Manuel NEMO C Désenfumage sur ligne non surveillée :

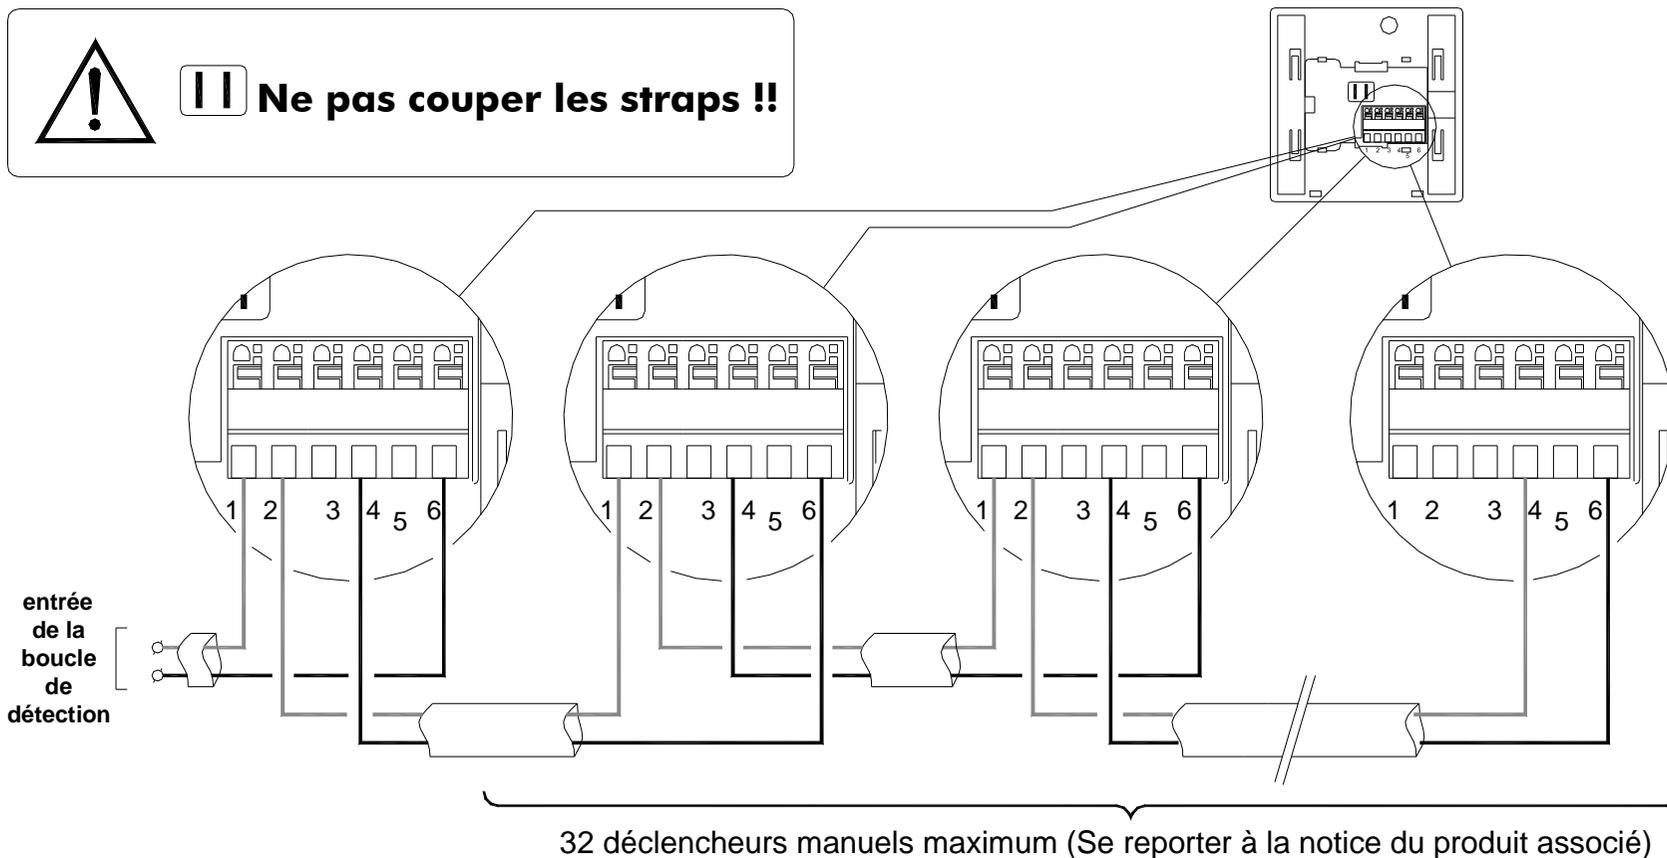

Câble à utiliser pour le raccordement des D.M.

Diamètre 1 paire 8/10<sup>ème</sup> rigide  
Type C2 (non propagateur de flamme)