

ECS-CMSI conventionnel 256 points

EN CAS D'ALARME FEU

La condition d'alarme feu est vérifiée si :

1- Le voyant rouge "FEU" est allumé en fixe




2- Le voyant rouge "ALARME" est allumé en fixe



3- Le buzzer de l'unité d'exploitation sonne de façon continue

LOCALISER LA ZONE DE (DM.) ou/et (DI.) EN ALARME:

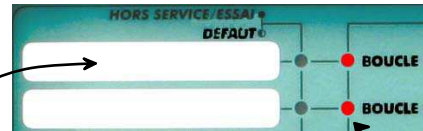

Voyant rouge allumé pour localiser la boucle en alarme

Acquitter le signal sonore interne

Appuyer sur la touche
"ARRET SIGNAUX SONORES"

ARRÊT
SIGNAUX
SONORES

EVACUATION GENERALE

PROCESSUS AUTOMATIQUE



- Le processus automatique déclenche une temporisation de min, avant le déclenchement de la commande automatique d'évacuation générale.

- Après la temporisation, les diffuseurs sonores sont commandés automatiquement pendant min, sans possibilité de les interrompre.

PROCESSUS MANUEL

- Maintenez la touche COMMANDE EVACUATION GENERALE de l'UGA pendant 3 secondes.



- Les diffuseurs sonores émettent un signal sonore pendant min, sans possibilité de les interrompre.

Prévenir les services de secours:



REARMEMENT DU SYSTEME

-Vérifier que l'événement à l'origine de l'alarme feu a disparu, accéder au NIVEAU 2 et réarmer le tableau de détection incendie.

Tapez le code d'accès niveau 2 sur les touches : A - B - C



Le voyant jaune s'allume fixe



Appuyer sur la touche "REARMEMENT"

REARMEMENT

CONTACT MAINTENANCE

En cas de dérangement

Prévenir le service de maintenance:

